

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói dịch vụ: Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ	ĐVT	SL
1	Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D 1. Cung cấp vật tư: - Đầu nén khí kiểu trục vít, lưu lượng 24m³/phút, áp suất làm việc 7~7.5bar (phù hợp với động cơ Y2-315M-4T9, công suất 132 kW, tốc độ 1485 vòng/phút): 01 cái - Lòng bảo vệ kết nối (phù hợp với động cơ và đầu nén): 01 cái - Bộ khớp nối truyền động: 01 bộ (theo bản vẽ chế tạo) - Bộ van cửa hút gió: 01 bộ - Vật tư, phụ kiện khác liên quan đến đầu nén để đảm bảo khả năng hoạt động của đầu nén 2. Dịch vụ lắp đặt: - Vệ sinh thiết bị (bao gồm hệ thống đường ống dầu, van các loại, bình lọc tách dầu...) - Tháo, lắp thay thế đầu nén vào vị trí làm việc. - Căn chỉnh khớp nối, bảo dưỡng hệ thống van điều khiển - Chạy thử thiết bị	Gói	1

(nội dung cụ thể và các yêu cầu như trong Phương án cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D- đi kèm)

Yêu cầu:

1. Thời gian thực hiện công việc: trong quý II và III năm 2026

2. Tiến độ thực hiện:

- Phần cung cấp vật tư: trong vòng 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao vật tư thiết bị tại kho vật tư công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

- Phần lắp đặt: thực hiện ngay sau khi hoàn thành cung cấp vật tư, thời gian trong vòng 07 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công đến khi bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng

3. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI

4. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá

5. Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng

6. Địa điểm bàn giao, nghiệm thu: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, Tổ dân phố Tràng Đà 5 – phường Nông Tiến - Tuyên Quang trước ngày 18/3/2026 (Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá kèm theo)

Trân trọng!.


Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>

- Lưu VT.



Tổng Thanh Sơn



Mẫu báo giá tham khảo

[Nhà cung cấp:]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
	Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D 1. Cung cấp vật tư: - Đầu nén khí kiểu trục vít, lưu lượng 24m ³ /phút, áp suất làm việc 7~7.5bar (phù hợp với động cơ Y2-315M-4T9, công suất 132 kW, tốc độ 1485 vòng/phút): 01 cái - Lồng bảo vệ kết nối (phù hợp với động cơ và đầu nén): 01 cái - Bộ khớp nối truyền động: 01 bộ (theo bản vẽ chế tạo) - Bộ van cửa hút gió: 01 bộ - Vật tư, phụ kiện khác liên quan đến đầu nén để đảm bảo khả năng hoạt động của đầu nén 2. Dịch vụ lắp đặt: - Vệ sinh thiết bị (bao gồm hệ thống đường ống dầu, van các loại, bình lọc tách dầu...) - Tháo, lắp thay thế đầu nén vào vị trí làm việc. - Căn chỉnh khớp nối, bảo dưỡng hệ thống van điều khiển - Chạy thử thiết bị	Gói	1		
	Tổng				
	Thuế GTGT ...%				
	Tổng cả thuế				

Chúng tôi cam kết thực hiện

1. Thời gian thực hiện công việc: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
2. Tiến độ thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
3. Địa điểm thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
4. Hiệu lực của báo giá: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]
5. Bảo hành: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]
6. Địa điểm bàn giao, nghiệm thu: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]

Đại diện nhà cung cấp
(ký và ghi rõ họ tên)



	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM.09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Trang:
	PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐẦU NÉN MÁY NÉN KHÍ 710.01D	

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2026

I. Tên thiết bị: Máy nén khí 710.01D

II. Nguyên nhân:

- Căn cứ Biên bản giám định kỹ thuật thiết bị bước I ngày 10/3/2026
- Tình trạng thiết bị như sau:

TT	Tên chi tiết	ĐVT	SL	Thời gian sử dụng	Tình trạng kỹ thuật	BP xử lý
1	Bộ bánh răng đầu vào	Bộ	1	Từ năm 2011	Vỡ hỏng răng	Thay mới
2	Trục vít chủ động	Cái	1		cổ trục lắp bị đầu vào bị mòn 1mm, cánh vít bị xước	Thay mới
3	Trục vít bị động	Cái	1		Cánh vít bị xước	Thay mới
4	Vỏ đầu nén	Cái	1		Lòng trong bị xước	Thay mới
5	Vòng bi 6315	Vòng	1	Thay mới vào tháng 01/2025	Dơ, khe hở hướng kính vượt quá giá trị cho phép	Thay mới
6	Vòng bi 7314	Vòng	2		do các sai hỏng mòn cổ trục và vỡ răng gây nên	Thay mới
7	Vòng bi Nu 2314	Vòng	4		Lão hóa	Thay mới
8	Phốt 85x110x12	Cái	1		Khe hở hướng kính vượt quá giá trị cho phép	Thay mới
9	Vòng bi 3316A	Vòng	1	Từ năm 2011	Mòn rộng rãnh then, biến dạng cánh khớp nối	Thay mới
10	Bộ khớp nối	Bộ	1	Từ năm 2011	Mòn hỏng	Thay mới
11	Bạc lót phốt chặn dầu	Cái	1	Từ năm 2011		


Phòng Cơ điện-AT&MT lập phương án Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D trình Lãnh đạo công ty phê duyệt

III. Thông số kỹ thuật cơ bản: Công suất xả khí 24m³/phút, áp suất khí 0.7 Mpa

	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM.09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Trang:
	PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐẦU NÉN MÁY NÉN KHÍ 710.01D	

IV. Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Dự trù vật tư - dụng cụ			
1	Dự trù vật tư chính			ĐV thuê ngoài
	Đầu nén khí kiểu trục vít, lưu lượng 24m ³ /phút, áp suất làm việc 7~7.5bar	Cái	1	
	Lồng bảo vệ kết nối	Cái	1	
	Bộ khớp nối truyền động	Bộ	1	
	Bộ van cửa hút gió	Bộ	1	
	Vật tư, phụ kiện khác liên quan			
2	Dự trù công cụ, dụng cụ, máy thi công			ĐV thuê ngoài
II	Các công việc phải thực hiện			
	Làm thủ tục cắt điện thiết bị chính và các thiết bị liên quan theo đúng quy định			PXCD
	Rút dầu hệ thống, đóng các van nước, van khí			PXCD
	Cung cấp vật tư và lắp đặt cụm đầu nén máy nén khí 710.01D 1. Cung cấp vật tư: - Đầu nén khí kiểu trục vít, lưu lượng 24m ³ /phút, áp suất làm việc 7~7.5bar (phù hợp với động cơ Y2-315M-4T9, công suất 132 kW, tốc độ 1485 vòng/phút): 01 cái - Lồng bảo vệ kết nối (phù hợp với động cơ và đầu nén): 01 cái - Bộ khớp nối truyền động: 01 bộ (theo bản vẽ chế tạo) - Bộ van cửa hút gió: 01 bộ - Vật tư, phụ kiện khác liên quan đến đầu nén để đảm bảo khả năng hoạt động của đầu nén 2. Dịch vụ lắp đặt: - Vệ sinh thiết bị (bao gồm hệ thống đường ống dầu, van các loại, bình lọc tách dầu...) - Tháo, lắp thay thế đầu nén vào vị trí làm việc. - Căn chỉnh khớp nối, bảo dưỡng hệ thống van điều khiển - Chạy thử thiết bị	Gói	1	ĐV thuê ngoài
	Đổ lại dầu, mở lại hệ thống van, kiểm tra tổng thể			PXCD
	Chạy thử có tải	Giờ	4	Các bên



	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM.09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Trang:
	PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐẦU NÉN MÁY NÉN KHÍ 710.01D	

	Nghiệm thu kỹ thuật			P.Cơ điện
	Dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng thi công			ĐV thuê ngoài
	Bàn giao thiết bị			Các bên
III	Thời gian thực hiện: trong quý II và III năm 2026			
IV	Tiến độ thực hiện			
1	Phần cung cấp vật tư: trong vòng 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao vật tư thiết bị tại kho vật tư công ty cổ phần xi măng Tân Quang –VVMI.			
2	Phần lắp đặt: thực hiện ngay sau khi hoàn thành cung cấp vật tư, thời gian trong vòng 07 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công đến khi bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng			
V	Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng			

V. Yêu cầu kỹ thuật :

- Căn chỉnh khớp nối đảm bảo: độ di tâm $\leq 0.15\text{mm}$, độ xiên tâm $\leq 0.15\text{mm}$
- Vệ sinh đảm bảo sạch
- Đầu nén hoạt động ổn định, không xuất hiện tiếng kêu bất thường, áp suất đạt 7~7.5bar
- Các điểm tiếp giáp không bị dò dầu.

VI. Biện pháp An toàn:

- Đơn vị thuê ngoài lập biện pháp an toàn trình P.Cơ điện trước khi thực hiện công việc

NGƯỜI LẬP




Hoàng Trung Kiên

P.CƠ ĐIỆN- AT&MT





Nguyễn Văn Phương

GIÁM ĐỐC

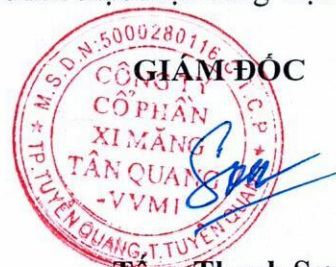



Tổng Thanh Sơn

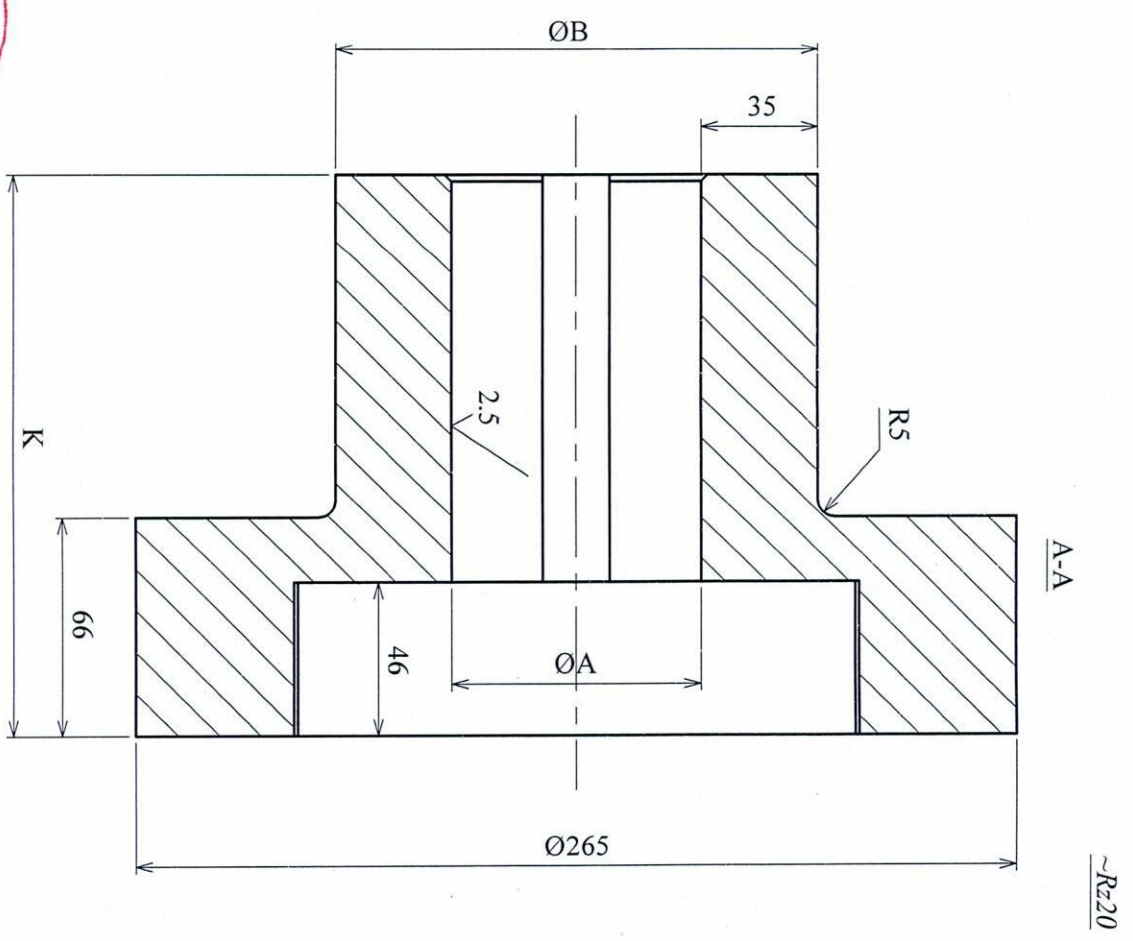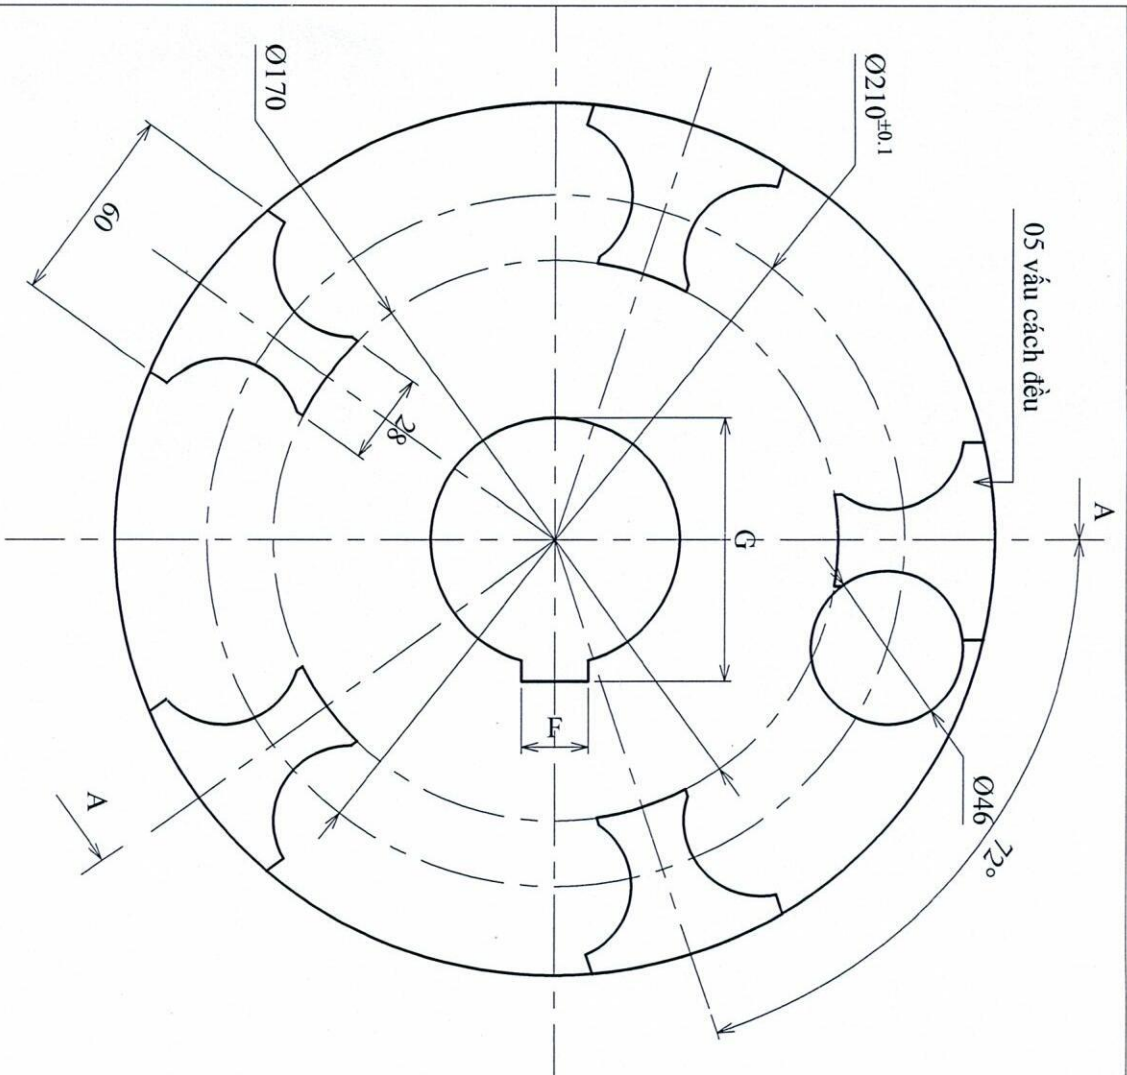

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Các kích thước ØA, ØB, F, G, K nhà cung cấp chế tạo để phù hợp với trục đầu vào của dầu nền
- Độ không đồng tâm giữa Ø210, ØA ≤0.05 mm.
- Làm cùn các cạnh sắc, bavaria.

CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN QUANG			Thiết bị:		
Ch. năng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng	Chi tiết:	
Giám đốc Tổng Thanh Sơn	Nguyễn Văn Phú	Trưởng phòng		KHỚP NỘI PHÍA	
P.CDAT	Nguyễn Văn Phú	Trưởng phòng		ĐẦU NÉN	
Kiểm tra	Nguyễn Anh Tuấn			Số lượng	
Vẽ	Hoàng Trung Kiên			01 cái	
				VL: Thép CT3	

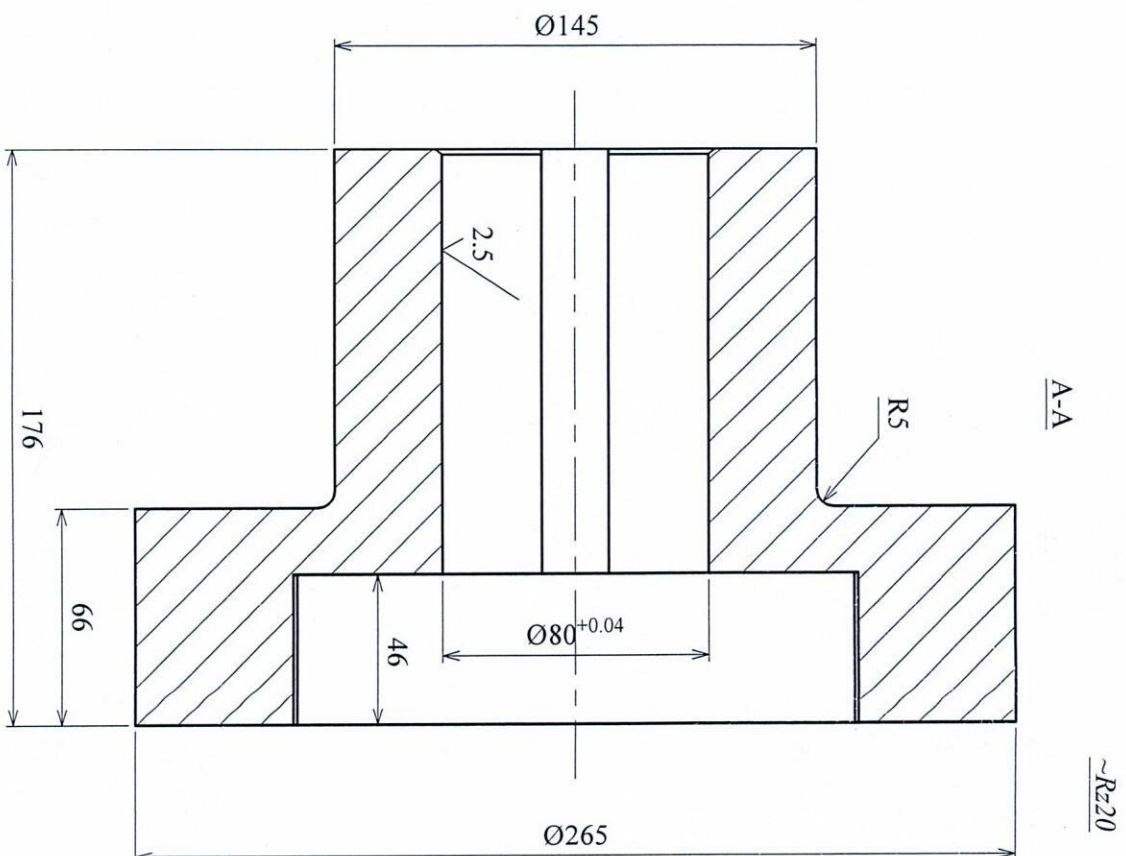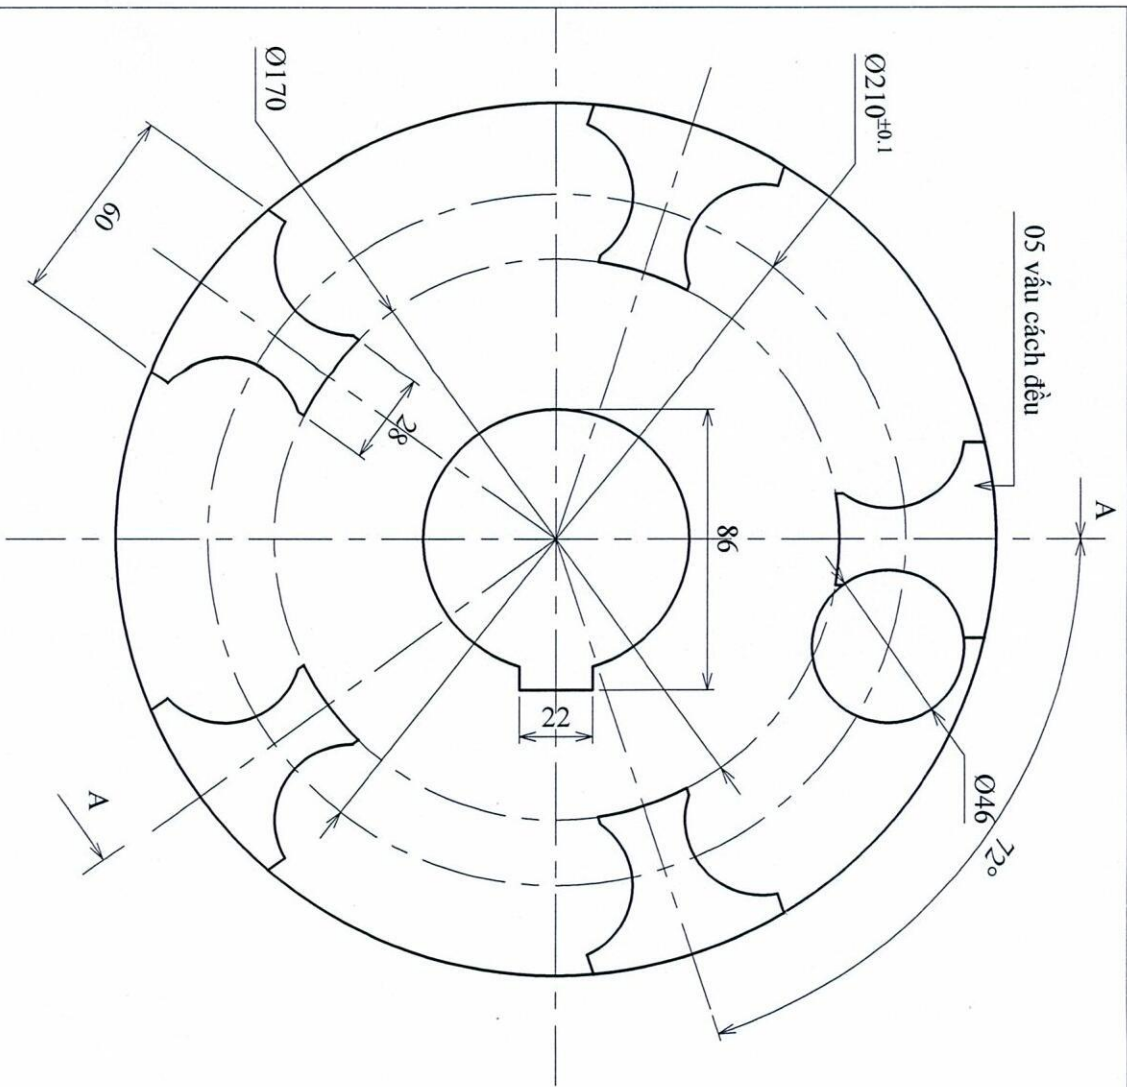

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Độ không đồng tâm giữa Ø210, Ø80 ≤0.05 mm.
- Làm cùn các cạnh sắc, bavaria.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG				Thiết bị: MÁY NÉN KHÍ 710.01D			
Ch. năng	Hồ và tên	Chữ ký	Ngày tháng	Chi tiết:	KHỚP NỘI PHÍA ĐỘNG CƠ		
Giám đốc Tổng Giám đốc	Trần Văn Sơn						
P.CDAT	Nguyễn Văn Hùng						
Kiểm tra	Nguyễn Anh Tuấn						
Về	Hoàng Trung Kiên				VL: Thép CT3		